


## V. ZAŁĄCZNIKI

### Spis załączników:

1. Dobór płóz

str. nr 45

LUZ [s] mm		Zalecane [mm]
0-15m	10	5
15-40m	10	10
powyżej 40m	20	20

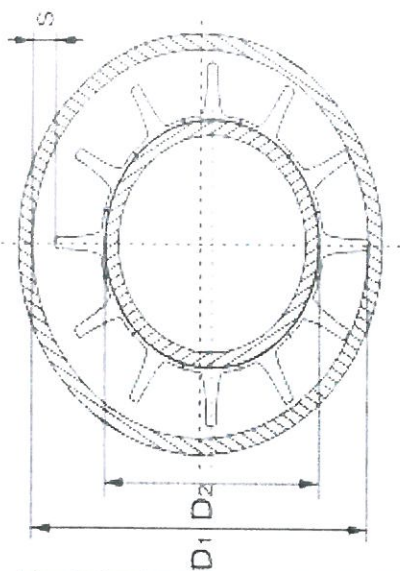

Średnica zewnętrzna rury przewodowej [mm] [D <sub>2</sub> ]	Średnica wewnętrzna rury osłonowej [mm] [D <sub>1</sub> ]	Długość przepustu [m]
<b>200</b>	<b>306,3</b>	<b>10,5</b>

## PROPONOWANE PŁOZY

Typ płozy	Wysokość [mm]	Ilość elementów	Luz [mm]	Nośność płozy na 1 obwód [kg]	Ilość obwodów	Zalecana
L	40	10	26,3	300	10	
X TR	30	6	46,3	700		
R	42	5	22,3	400		