


Zakończenie instalacji alarmowej
w komorze K-32, w węzłach
bud. Ogrodowa 44 i Kościuszki 77


- | | |
|---|--------|
| 1. Puszka połączeniowa
typ LEVR 67LV15 z uziemieniem | 12 szt |
| 2. Przewód koncentryczny 0,5 m | 6 szt |
| 3. Przewód DYx1,5 mm ² | 6 mb |

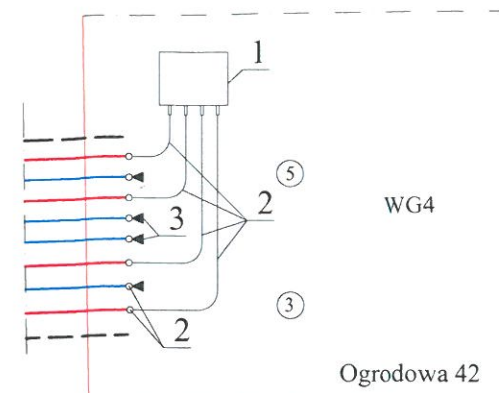


Zakończenie instalacji alarmowej w węzle
bud. Ogrodowa 42

- | | |
|---|-------|
| 1. Lokalizator usterek typ LEVR ACN-4N | 1 szt |
| 2. Puszka połączeniowa
typ LEVR 67LV15 z uziemieniem | 8 szt |
| 3. Końcówka zerująca | 4 szt |
| 4. Kabel koncentryczny 5 mb | 4 szt |

Długość pętli instalacji alarmowej
- na przewodzie zasilania Lpz = 258,0 mb x 2
- na przewodzie powrotu Lpp = 258,0 mb x 2

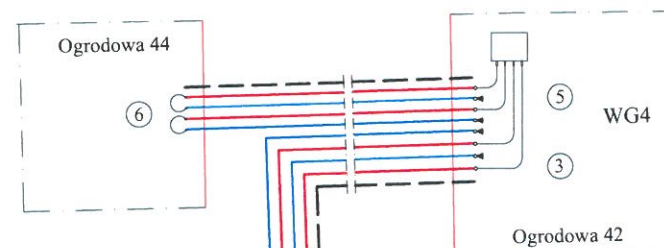

studzienka zaworów

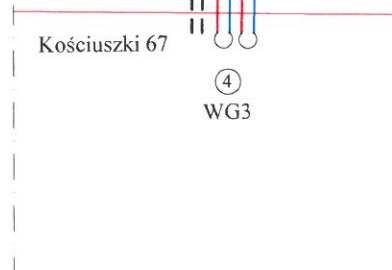

Zestawienie elementów kanalizacji teletechnicznej
do monitoringu
1. Rura RHDPe Ø40x3,7 mm z pilotem 3210 mb
2. Kształtki skręcane do rur PE Ø40 10 szt

inż. Marek Hoszowski
Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
wod-kan, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Upr. Nr AB.III.7131/96/2000 Nr ewid. 360/2000

AG mar
PROJEKT

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
"AGMAR-PROJEKT"
adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax: (0-prefix-18) 4439670
e-mail: agmarprojekt@interia.pl

INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Ciepła 11		
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN 100-200 od W-1 do bud. przy ul. Ogrodowej 42 i Kościuszki 67 oraz przebudowa przyłącza 2xDN 65-140 od WG4 do bud. przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku		
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ I MONITORINGU		STADIUM: PT
PROJEKTANT:	inż. Marek Hoszowski	Nr ewid. 360/2000 AB.III.7131/96/2000	SKALA: b/s
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Mirosław Olszowski	UAN-7342-139/91	DATA OPRAC: 03.2023
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Agnieszka Hoszowska - Ciapała		NR RYS: 4